


内管工事の標準モデル

内管工事見積用平面図

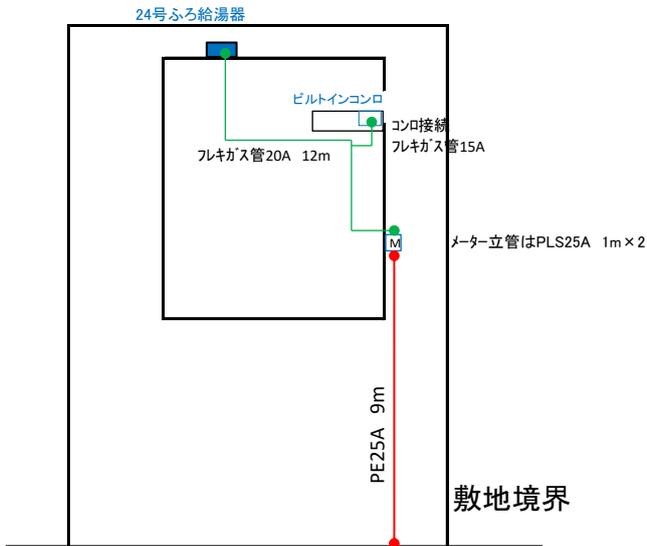

見積り条件

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器: 2台
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒給湯 $3.71\text{m}^3/\text{h}$ 、風呂 $0.92\text{m}^3/\text{h}$ 】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒バーナA $0.35\text{m}^3/\text{h}$ 、バーナB $0.35\text{m}^3/\text{h}$ 】
- ・ガスメーターまではPE管の埋設配管(9m)^{※1}
- ・ガスメーター以降は、フレキの露出配管^{※2}
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は別途お見積りいたします
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の使用は別途お見積りいたします

※1 外部配管の配管経路等についてはお打合せが必要となります
敷地、建物の形状により変動いたします

※2 フレキガス管にて床下配管する場合、基礎の形状等により
配管経路が変わりますので、お打合せが必要となります